


1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3;
2. Апаратурата и токопроводящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци;
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC;
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност;

Възложител	Община Габрово	Част	Електроинсталация		
Обект	ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ, ГР. ГАБРОВО	Чертеж	Фаза	Чертеж	Лист
		Табло Т2	РП	8	1

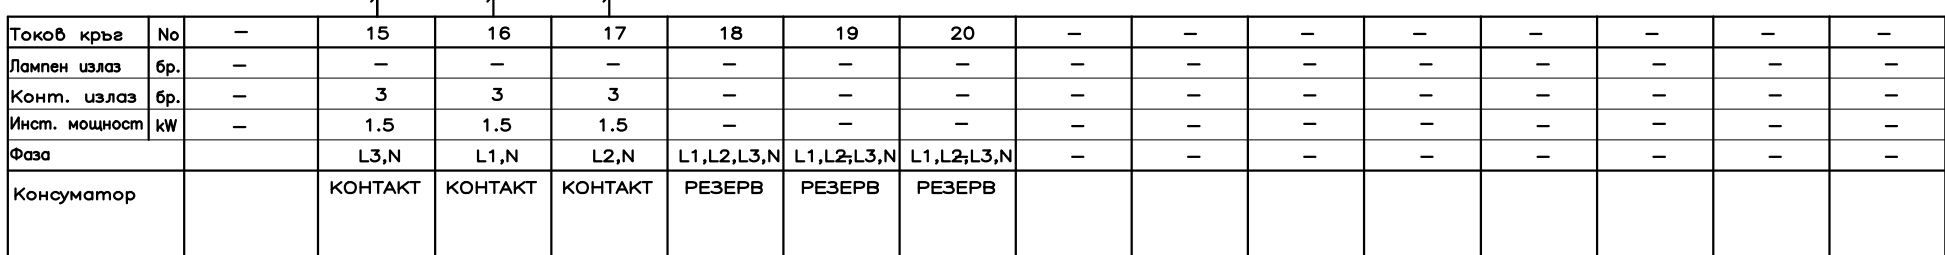

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3;
2. Апаратурата и токопроводящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци;
3. Апаратурата е избрана по каталогов на SCHNEIDER ELECTRIC;
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност;

Възложител	Община Габрово	Част	Електроинсталация		
Обект	ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДЕНИЯ, ГР. ГАБРОВО	Чертеж	Фаз	Чертеж	Лист
		Табло Т2	РП	8	2