


Л Е Г Е Н Д А :			
1	Котел водоводен стоманен 170kW	Net.=0,35kW /230V съществуващ	1бр.
2	Горелка газова – разход 20nm ³ /h RLS 28 – 100/163–325kW в комплект с газов блок DUNGS MBZRDLE–410 /100–25mbar/ или аналогична	Net.=1,5kW /230V	1бр.
3	Цирк.помпа – защита котел от нискотемп. корозия G=3,5m ³ /h H=1m	Net.=0,14kW /230V	1бр.
4	Предпазен клапан φ1" – 1,1/4" 4бара		2бр.
5	Разширителен съд мембранен 200л. 2бара		1бр.
6	Газов бойлер 1000л. –топлинна мощност 53,3kW 5,6nm ³ /h/газ/ –тем.вх.вода=15oC; мах.темп.изх.вода=80oC –дебит на топла вода при t=45oC=867л/час –комин φ180	Net.=0,3kW /230V	1бр.
7	Аварийен отсекател GECA 2" Н.З. 500mbar , 220V		1бр.
8	Вентилатор осов взривозащитен / Ех/II 2G ЕЕхIIB 600m ³ /h	Net.=0,12kW /230V	1бр.
9	Премаиване през стена Ду50 FN 10.00.00		1бр.
10	Метална решетка 600x300 с неподвижни жалузи		1бр.
11	Метална врата пожароустойчива 1950/900 EI90min		1бр.
12	Автомат за самозатваряне		1бр.
13	Едноканален газсигнализатор GA–220/1 за еврошина комплект с един датчик – към табло АВАРИЙНА вент. /ел.проект/		1бр.
14	Ръчни технически средства за пожарогасене – бкг. прахов пожарогасител ВС 1бр. – 9кг. пожарогасител с пяна 1бр. – противопожарно одеало тежък тип 1бр.		1бр.
15	Взривозащитено осветително тяло		1бр.
16	Ел. табло с централа за контрол на газсигнализатора		1бр.
17	Изход		2бр.
18	Посока евакуация		

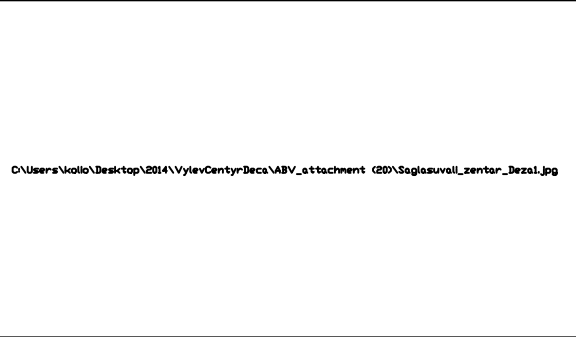

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ МТ

ОБЕКТ:
ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА
НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА
И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГАБРОВО
ПОДПИС НА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ:
.....

АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ООД
5300 ГАБРОВО, ул. "ТОДОР БУРМОВ" 8
тел/факс 066/809315, e-mail: info@walevi.com

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЕКТАНТИ:	инж. К.Колев	
ЧЕРТЕЖ №	N– 1 /1	
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
дата	януари 2014 г.	М 1:50