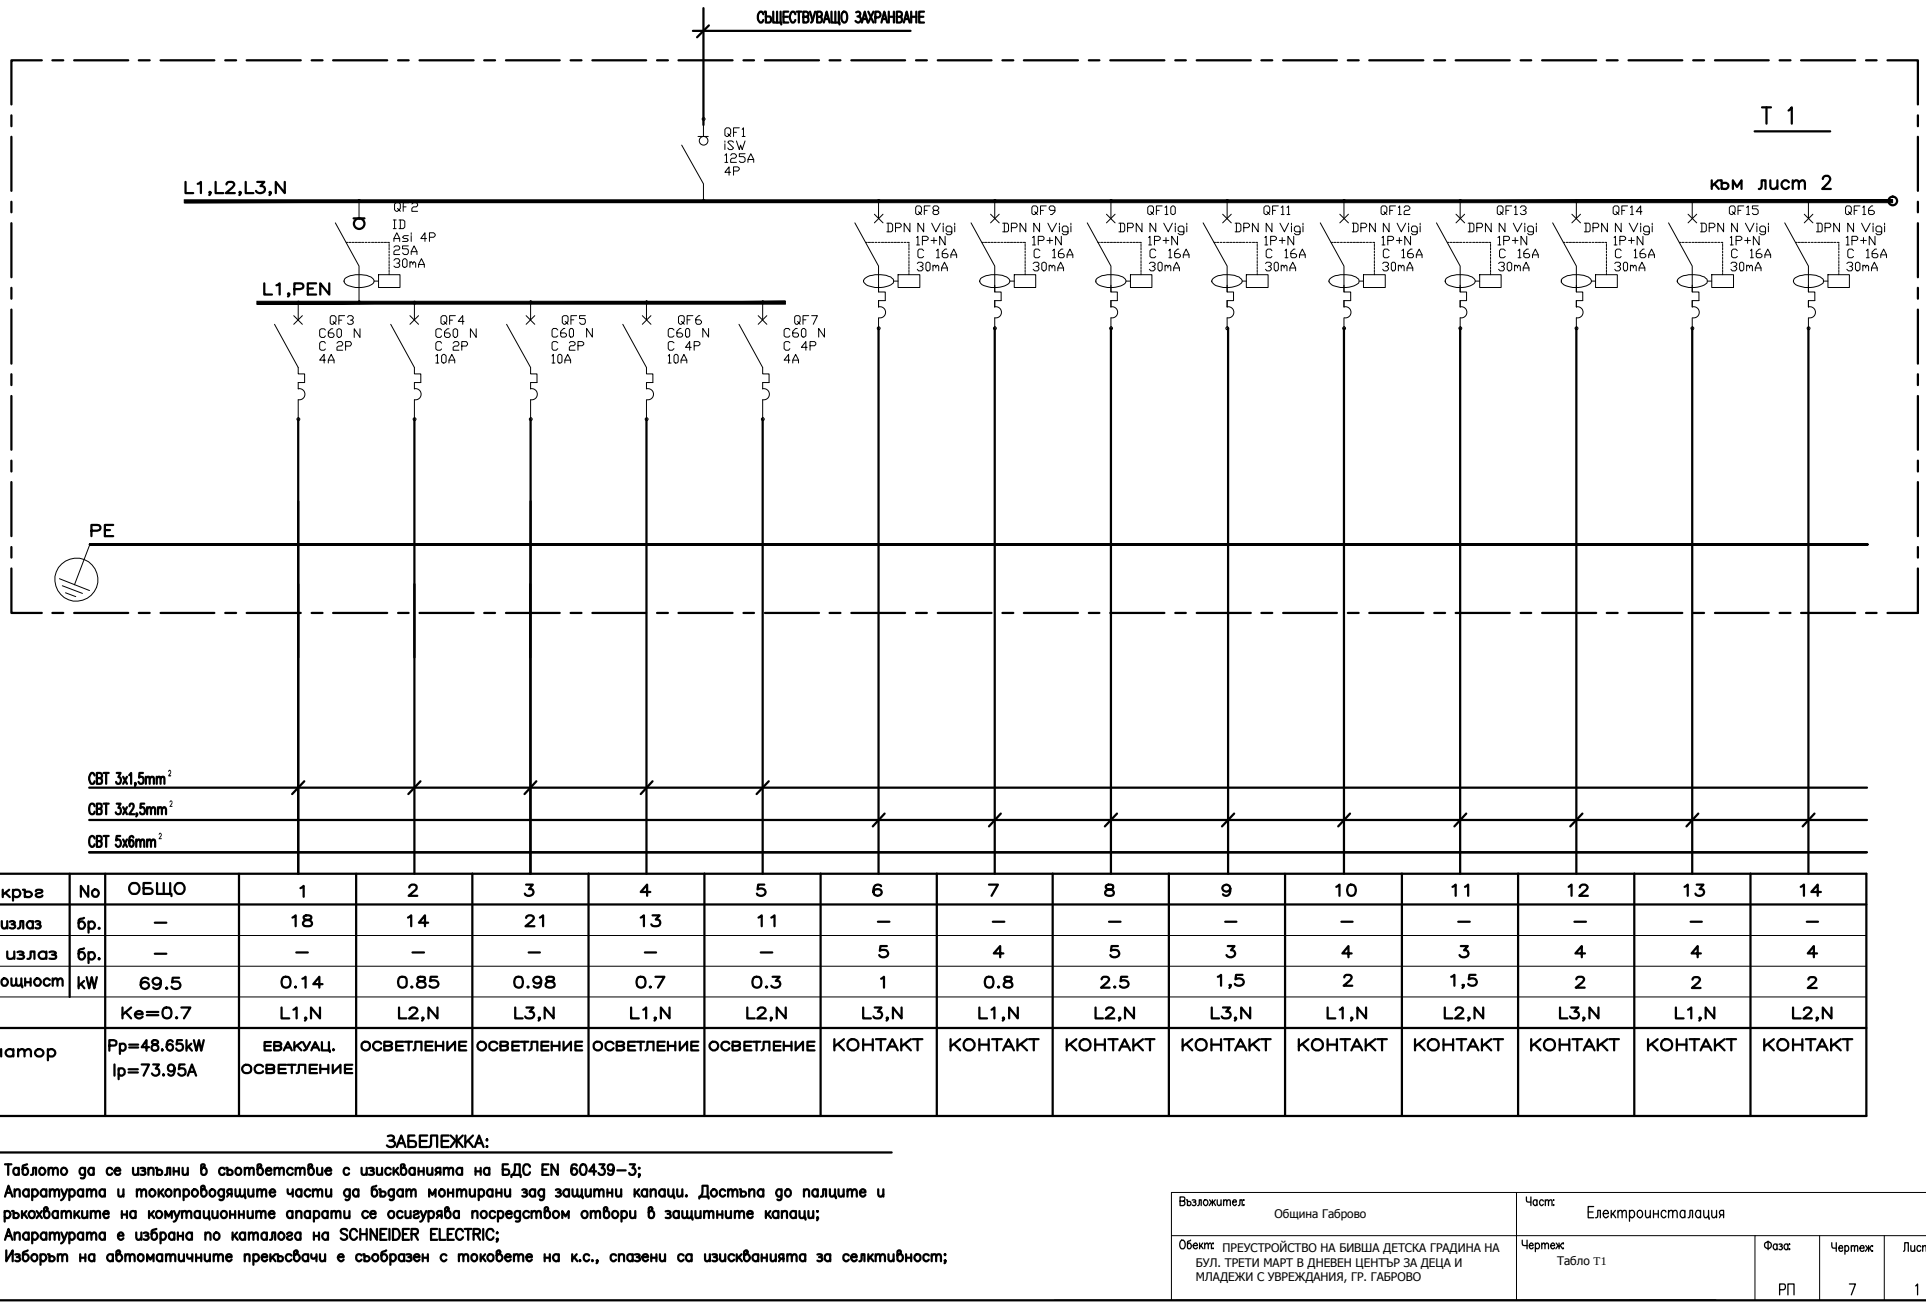

Токов кръг	No	ОБЩО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Лампен излаз	бр.	–	18	14	21	13	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Конт. излаз	бр.	–	–	–	–	–	–	5	4	5	3	4	3	4	4	4
Инст. мощност	kW	69.5	0.14	0.85	0.98	0.7	0.3	1	0.8	2.5	1,5	2	1,5	2	2	2
Фаза		Ke=0.7	L1,N	L2,N	L3,N	L1,N	L2,N	L3,N	L1,N	L2,N	L3,N	L1,N	L2,N	L3,N	L1,N	L2,N
Консуматор		Pp=48.65kW Ip=73.95A	ЕВАКУАЦ. ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	КОНТАКТ	КОНТАКТ	КОНТАКТ	КОНТАКТ	КОНТАКТ	КОНТАКТ	КОНТАКТ	КОНТАКТ	КОНТАКТ

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3;
2. Апаратурата и токопроводящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци;
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC;
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селктивност;

Възложител: Община Габрово	Част: Електроинсталация
Обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ГАБРОВО	Чертеж: Табло Т1 / Фаза: РП / Чертеж: 7 / Лист: 1

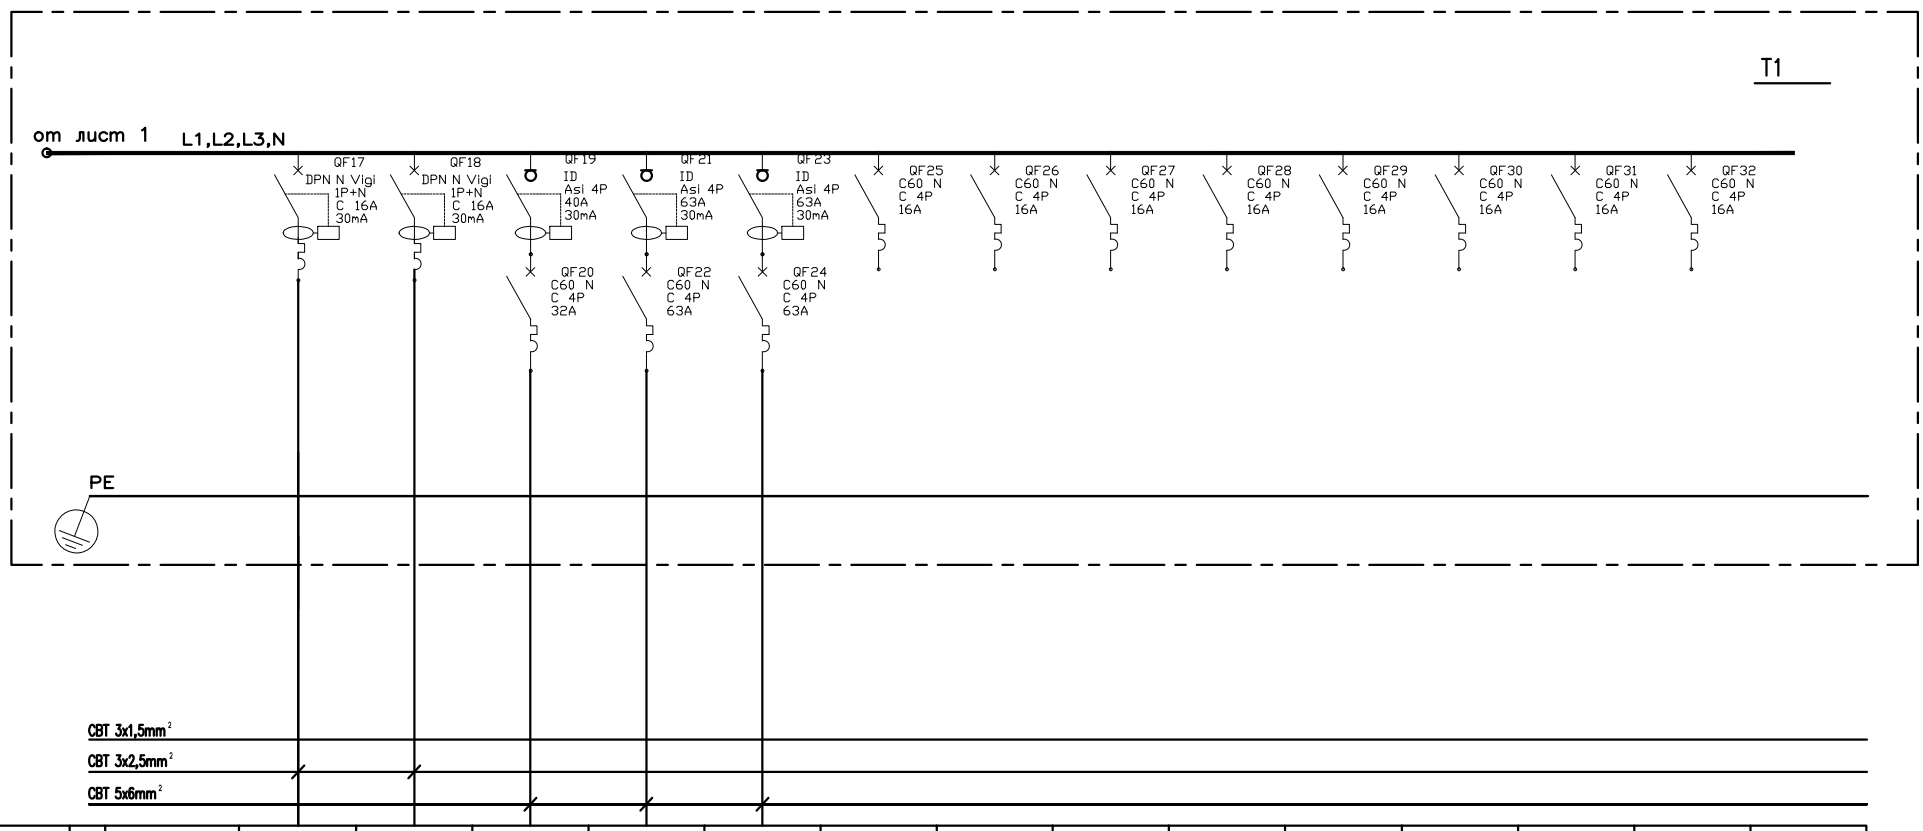

Токов кръг	No	–	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Лампен излаз	бр.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Конт. излаз	бр.	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Инст. мощност	kW	–	1	1.5	4.5	17,49	16.74	5	5	–	–	–	–	–	–	–
Фаза			L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N
Консуматор			КОНТАКТ	КОНТАКТ	ТАБЛО АСАНСЬОР	ТАБЛО Т2	ТАБЛО АВАРИЙНА ВЕНТИЛАЦИЯ	СЪЩ. СУТЕРЕН	СЪЩ. СУТЕРЕН	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3;
2. Апаратурата и токопроводящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци;
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC;
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селктивност;

Възложител: Община Габрово	Част: Електроинсталация
Обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА БИВША ДЕТСКА ГРАДИНА НА БУЛ. ТРЕТИ МАРТ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ГАБРОВО	Чертеж: Табло Т1 / Фаза: РП / Чертеж: 7 / Лист: 2