

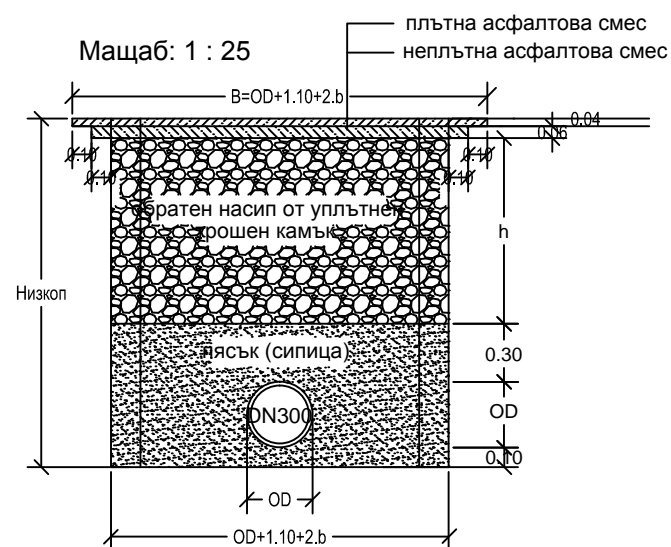

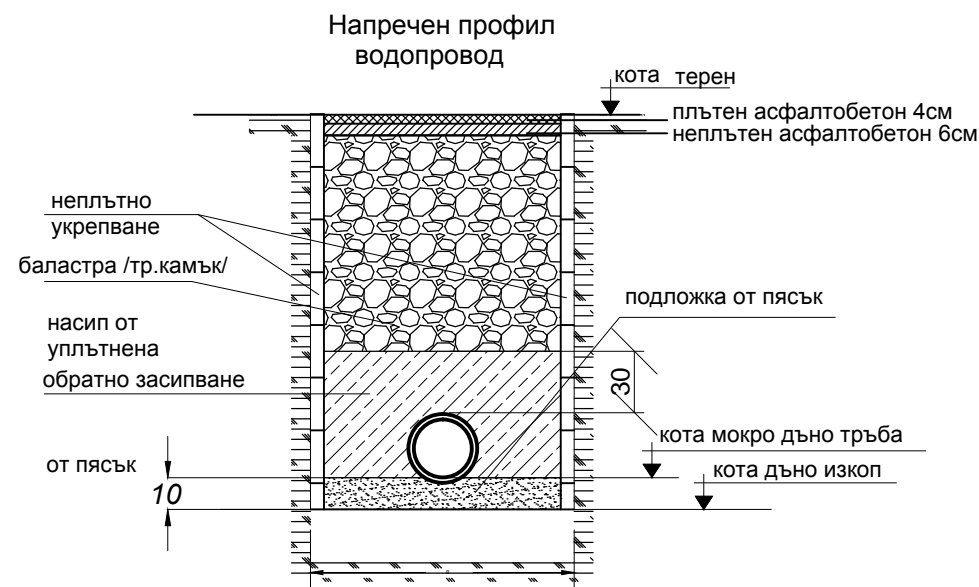


ВОДОМЕРНА ШАХТА
DN800 за DN25-DN50 вход/изход и
капак В 125 - фиксиран
за поливна система


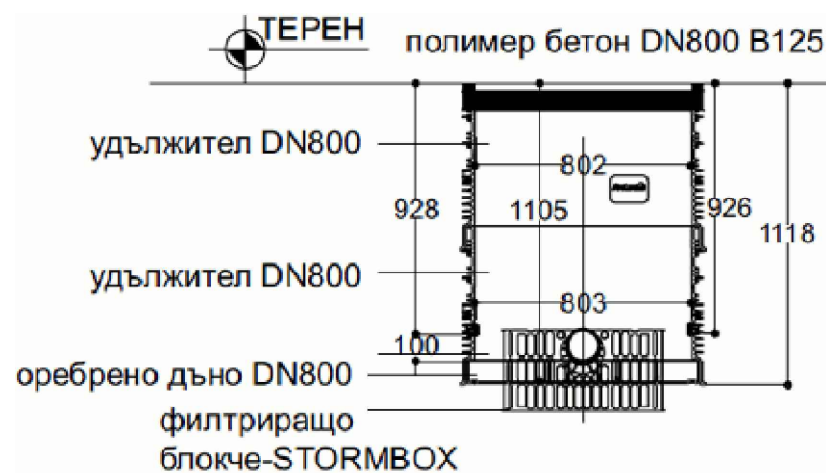


СК ф 32
водомер
Q_{max}=7м3/ч
СКизпр.32

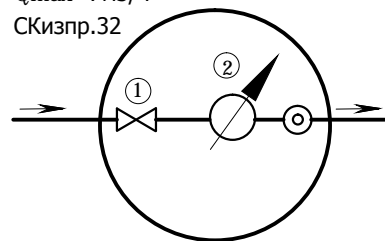

Забележка:
Широчината на укрепена траншея е определена съгласно Приложение № 7 към чл. 14, ал.1 и ал.135 към Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

OD-външен диаметър на тръбопровод, m
b-дебелина на системата за укрепване
При дълбочина по голяма от 4 m ,сумата се увеличава с 0.20 m

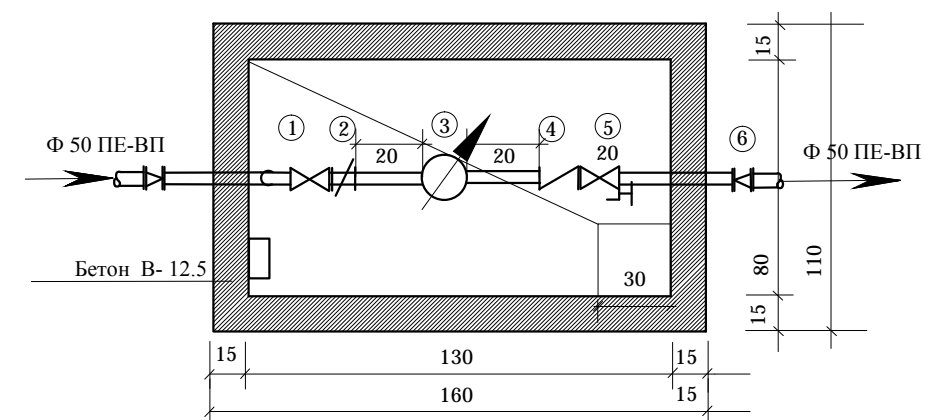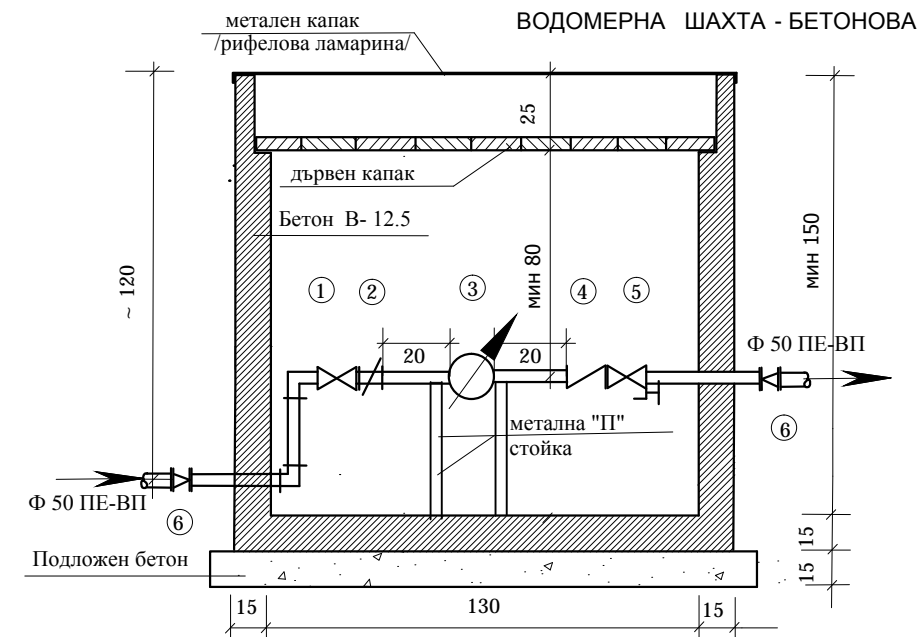

АРКПРОЕКТ

ОБЕКТ:	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК "КОЛЕЛОТО" И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА , ГАБРОВО				
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА ГАБРОВО				
ЧЕРТЕЖ:	СИТУАЦИЯ ЧАСТ "А"				ФАЗА Работен проект
ЧАСТ ВиК	проектант: инж. Мария Ангелова				МАЩАБ
	начертал: инж. Пламена Ангелова				
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ :					
ЧАСТ АРХ	арх.М.Хлебарова		ЧАСТ ПИБЛ	л.арх.В.Христов	
ЧАСТ СК	инж. Р. Матев		ЧАСТ ПБЗ	инж. Р. Матев	
ЧАСТ Г и ВП	инж. Ст. Колев		ЧАСТ ПБ	инж. М. Вътева	
ЧАСТ ЕЛ	инж. Р. Михайлов		ЧАСТ ПУСО	инж. М.Вътева	
			ЧАСТ ПЪТНА	инж. Хр.Колев	
ФОРМАТ 610 x 841 мм	ИМЕ НА ФАЙЛА koleloto (3).dwg	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖА layout1.pdf	ДАТА 01/2015	ЛИСТ 01	