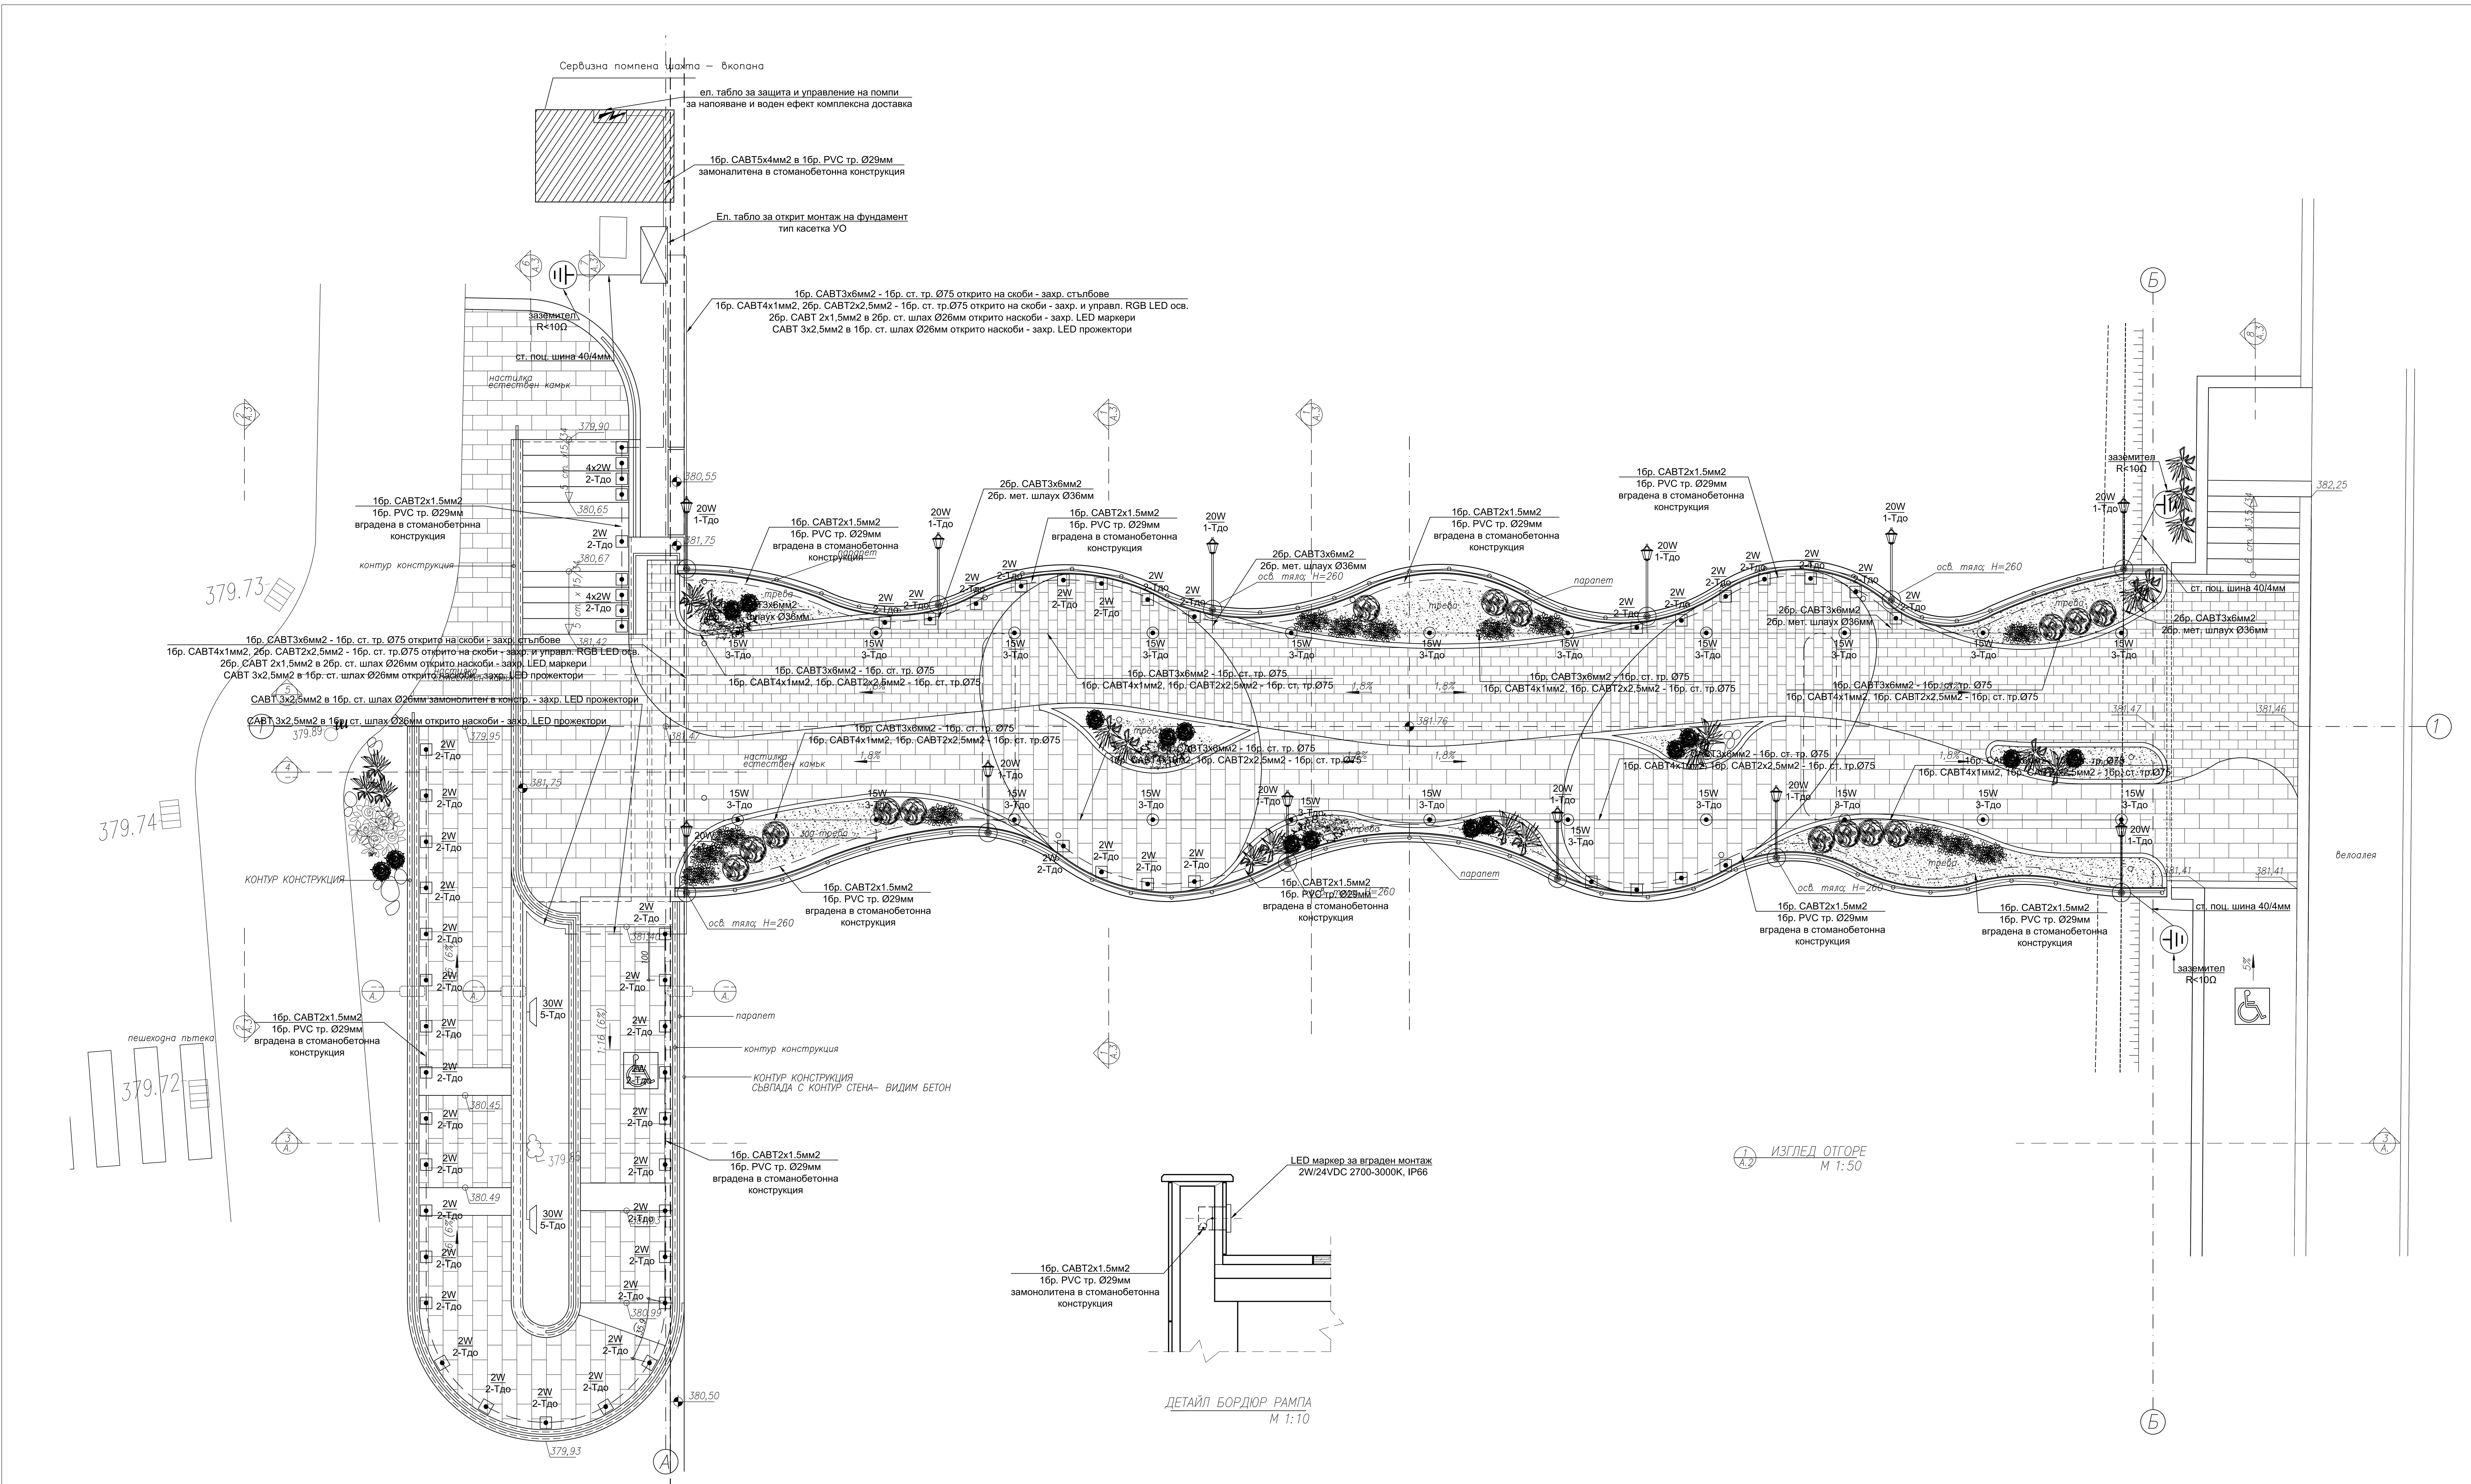

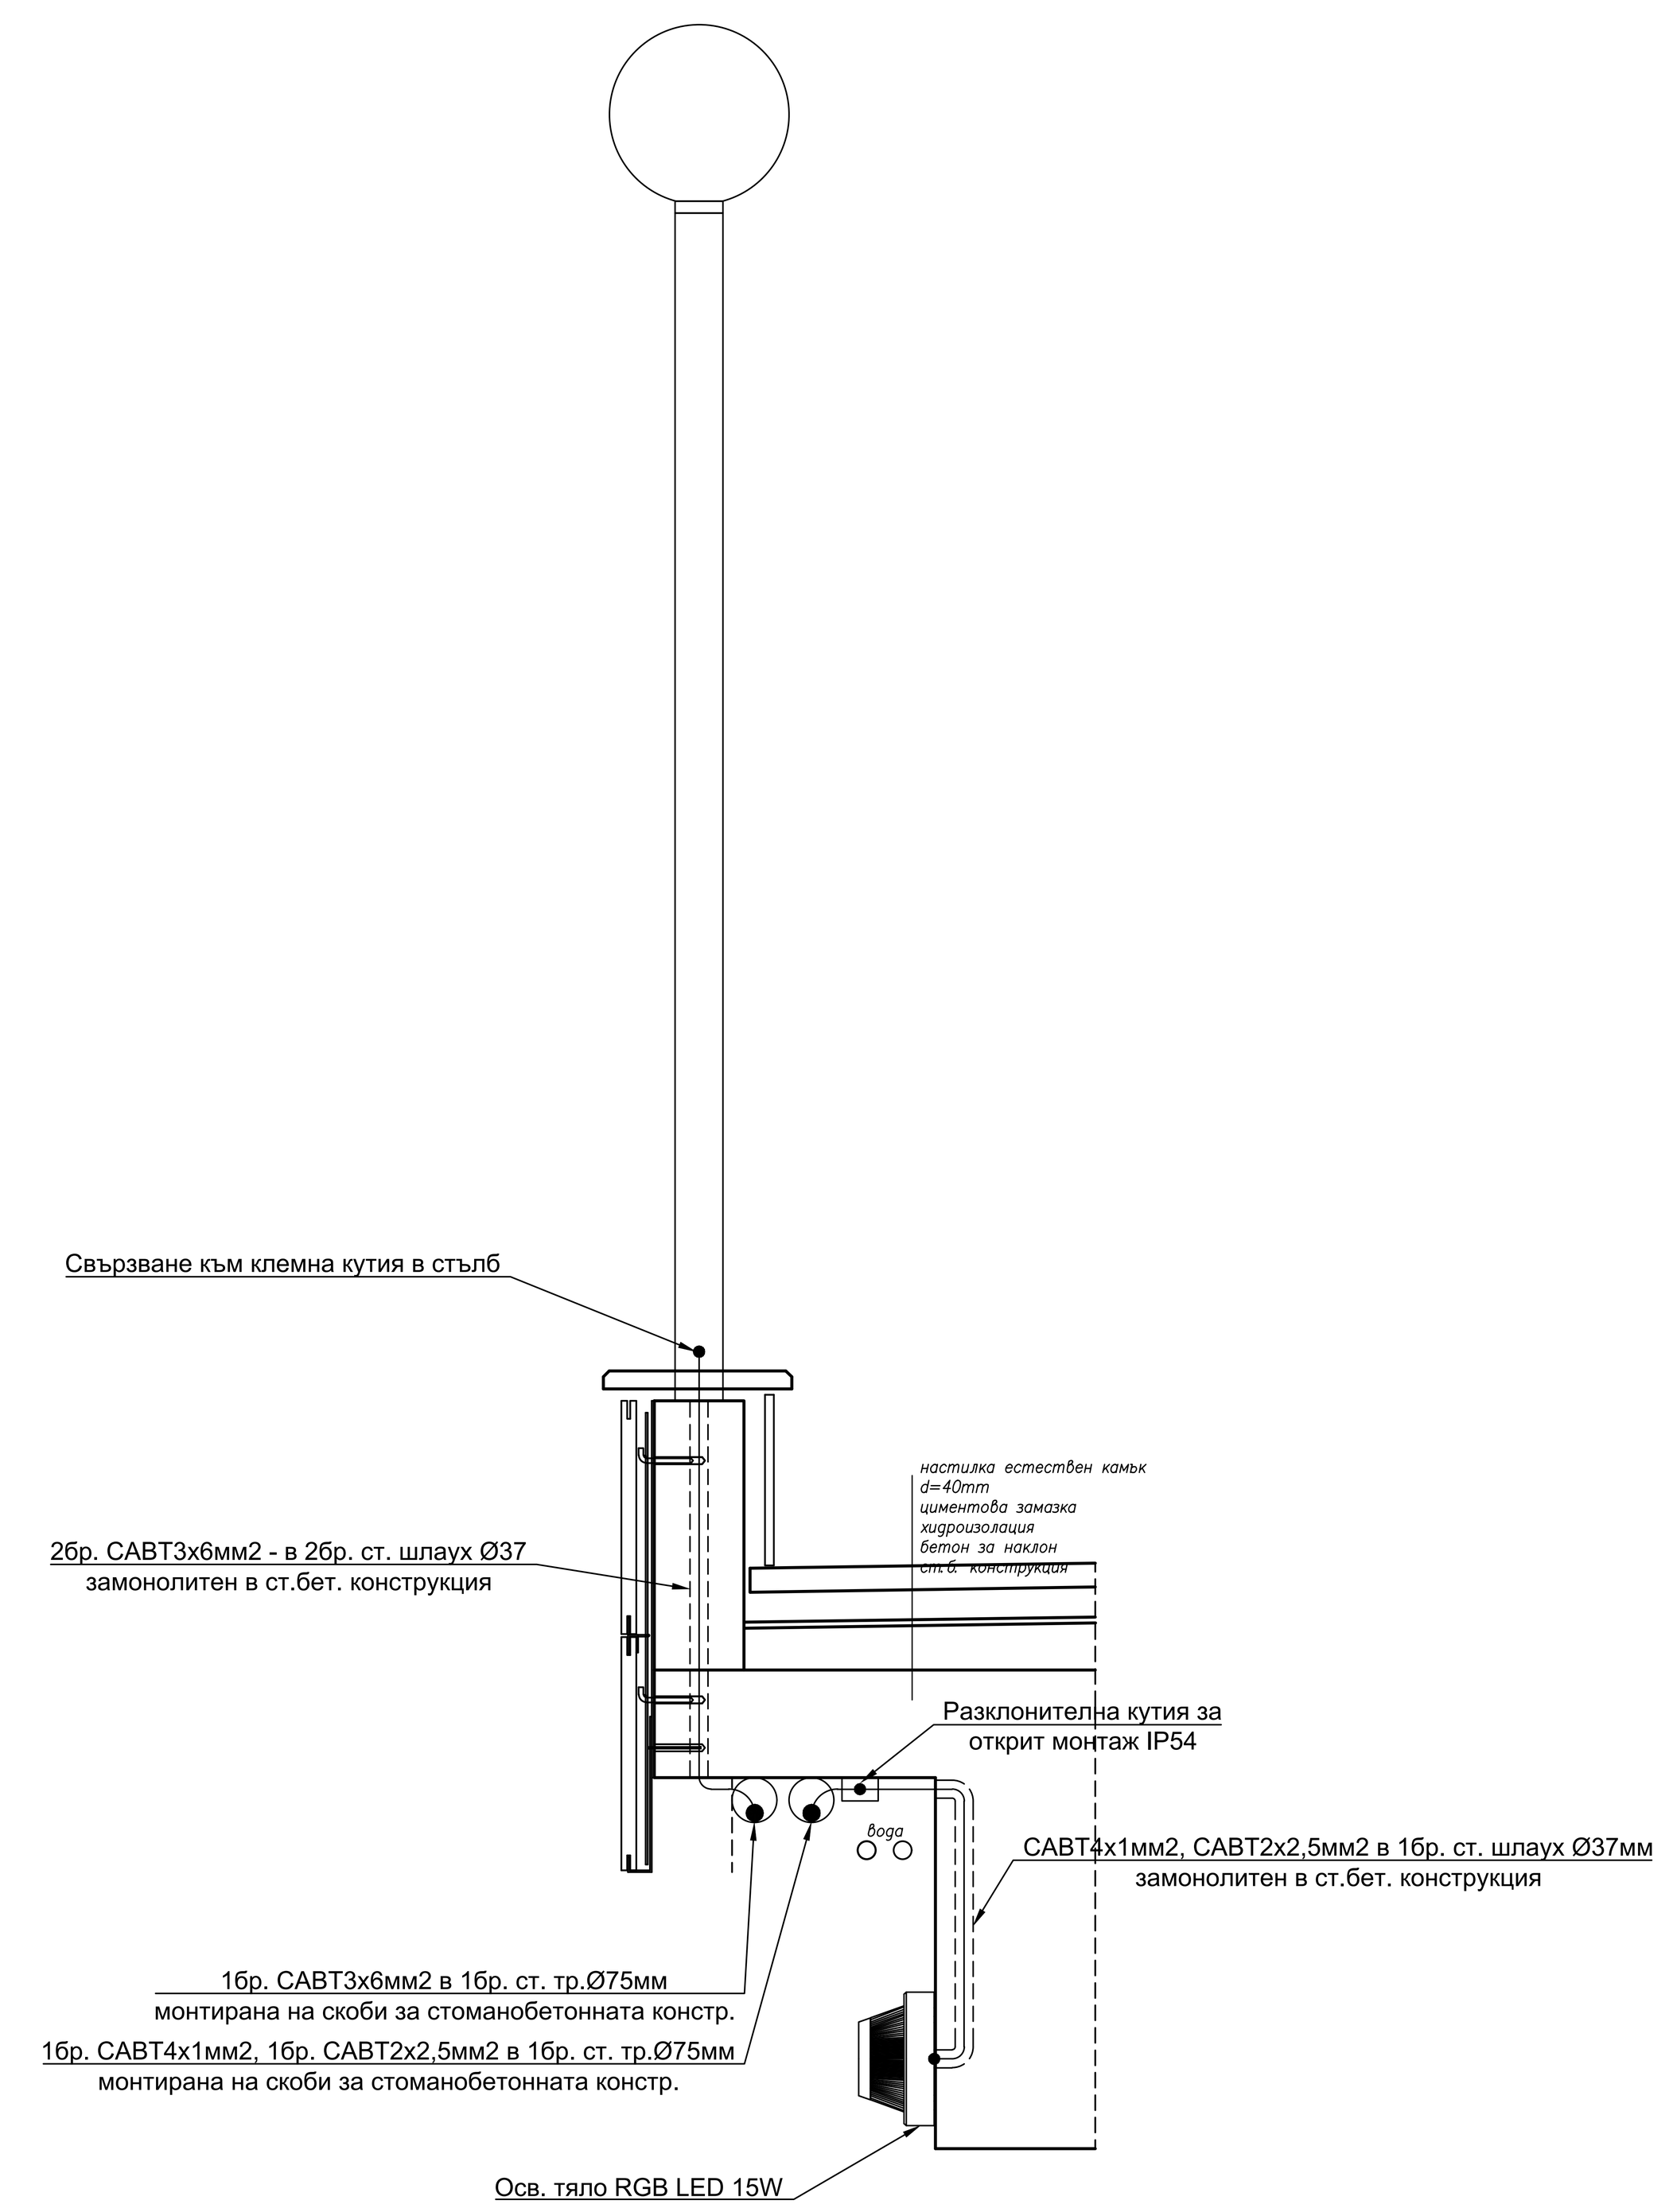

ДЕТАЙЛ БОРДЮР МОСТ
М 1:10

Легенда

- декоративен стълб за УО, Нсв.=2,6м
- екстериорно осветително тяло RGB LED 15W/24VDC, IP65
- LED маркер за вграден монтаж 2W/24VDC 2700-3000K, IP66
- прожектор широкоъгълен 120° LED 30W ~3000K, IP65

Забележка:

Ел. инсталацията за захранване на осветителните тела монтирани на декоративни стълбове да се изпълни с кабели тип СВТ изтеглени в стоманени тръби монтирани със скоби по стоманобетонната конструкция на моста.

Ел. инсталацията за захранване на RGB LED осветителните тела да се изпълни с кабели тип СВТ изтеглени в стоманени тръби монтирани със скоби по стоманобетонната конструкция на моста. Инсталацията да се изпълни на безопасно свръхниско напрежение 24VDC. Контролните кабели за управление на различните "сцени" на RGB LED осв. тела да се положат в обща тръба със захранващите кабели.

Ел. инсталацията за захранване на вградените в стоманобетонната конструкция LED маркери да се изпълни с кабели тип СВТ изтеглени в гъвкави PVC тръби замонолитени в стоманобетонната конструкция.

Да се заземят всички метални части които нормално не са под напрежение - метални стълбове, парапети, тръби и др. под. Заземителната инсталация да се изпълни с проводник Cu 16мм².

C:\OBJECTS\2015-09-Bridge\Documents\logo-water-BW.jpg

ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р. ЯНТРА
МЕЖДУ УЛ. "АВР. ГАЧЕВ" И УЛ. "ДУНАВ"
ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община ГАБРОВО
ЧЕРТЕЖ	ПЛАН МОСТ – СИТУАЦИЯ И ДЕТАЙЛИ
Електро	инж. Е. Николчев

място за печат

СЪГЛАСУВАЛИ		
Арх.	арх. В. Анастасова	
Констр.	инж. И. Хоров	
ВК	инж. Д. Стоянов	
ВП	инж. С. Бояджиев	
ПБЗ	инж. И. Хоров	
ПУСО	инж. И. Хоров	
ПБ	инж. В. Петракиева	
Паркоустр.	л. арх. Б. Ташева	
12.2015 г.	фаза: РП	М 1:50	Е. 1/2