Разрез A-A
RW1; L=2,06 m

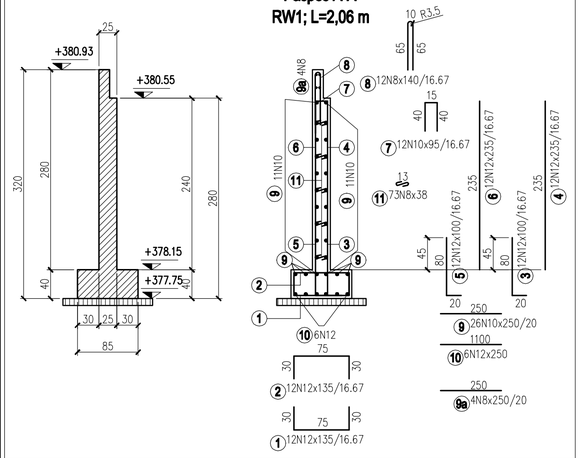

RW1; L=1,32 m

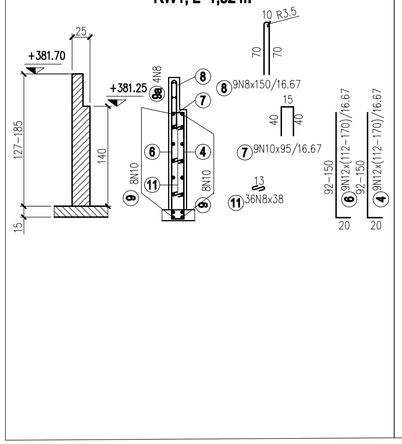

Разрез B-B
RW1; L=1,12 m

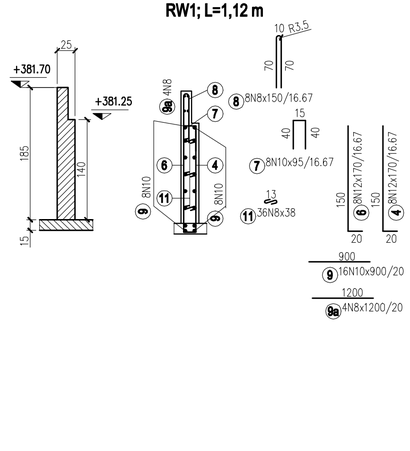

RW1; L=1,79 m

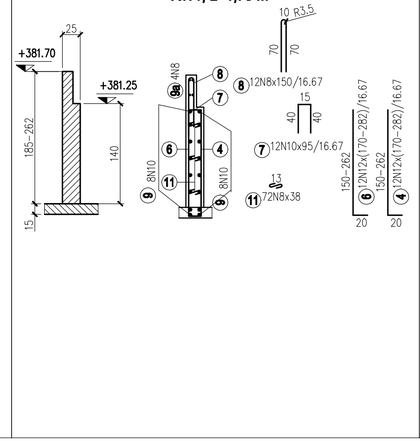

RW1; L=6,80 m

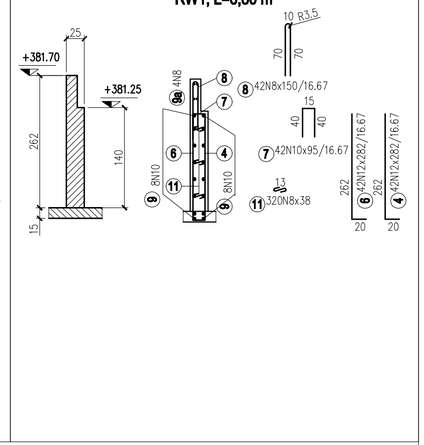

RW2; L=20,27m

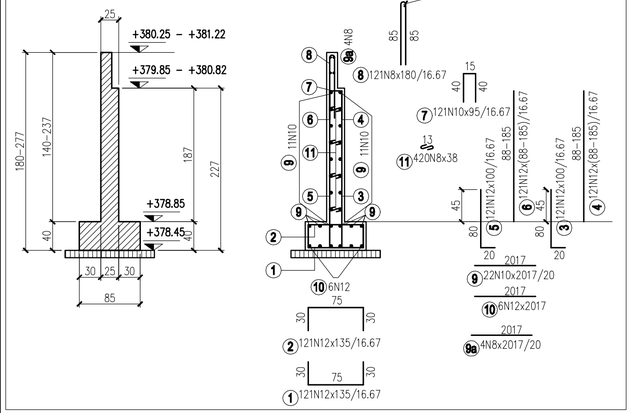

RW3; L=20,27m

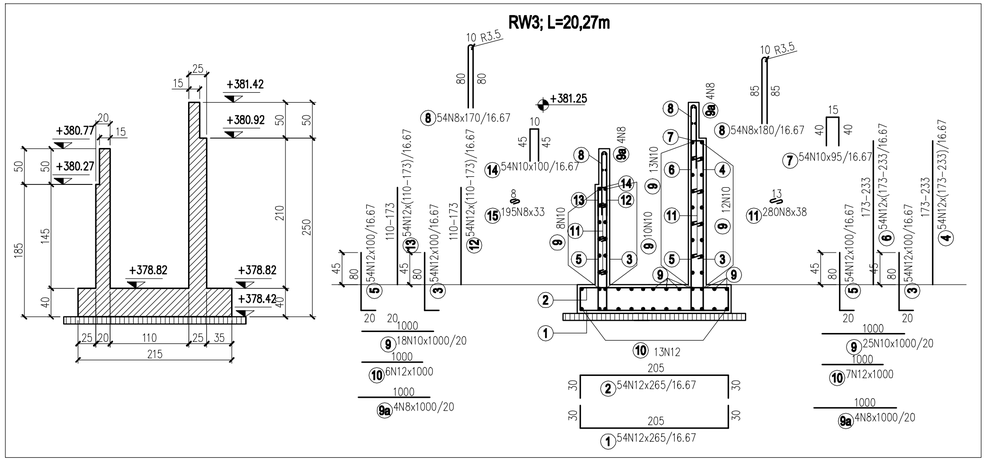

RW4; L=7,07m

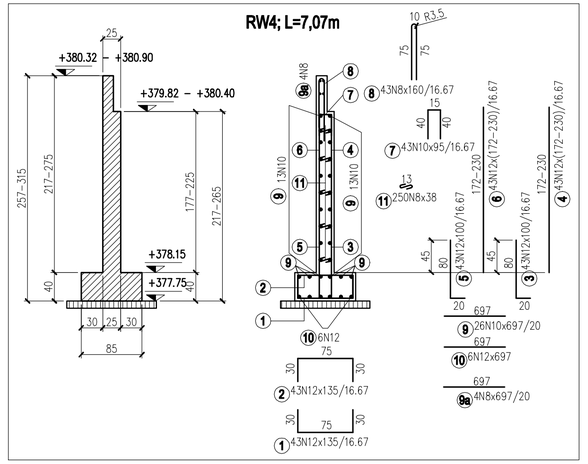

Разрез 3-3

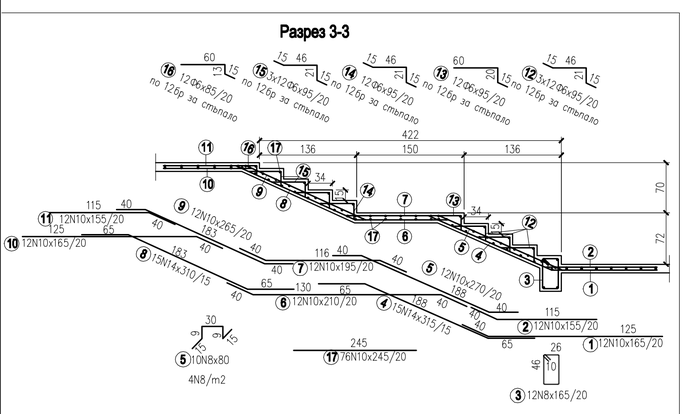

RW5; L=7,87m

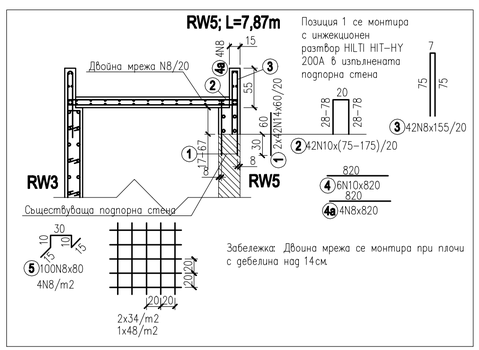

Спецификация на армировката

Ф/N	Ф6,5	N8	N10	N12	N14
m'	101	2801	2081	2803	144
кг	26	1103	1282	2486	174
AI=26кг		B500B=5046кг			

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Бетоните, съгласно БДС EN 206 -1, включително БДС EN 206 -1 / НА, са следните:
   1.1. Бетон за конструктивни елементи подходи рампи и стълби:
   - клас по якост на натиск - C 20/25
   1.2. Подложен бетон:
   - клас по якост на натиск - C 8/10
2. Армировъчна стомана:B500B съгласно БДС 9252
3. Бетонови покрития на елементитеподходи рампи и стълби:
   - -
   - вътрешната конструкция -35мм
4. Всички размери са в [cm], освен ако не е посочено друго на чертежа.
5. Обяснителната записка е неразделна част от проекта

ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ВЪВ ВИК СЕКТОРА

β consult -1 Ltd — The art of structure
Sofia 1000, 85 "Rakowsky" str
+359 (2) 983 66 63 / 983 27 92

ПЕШЕХОДЕН МОСТ НА Р. ЯНТРА МЕЖДУ УЛ. "АВР. ГАЧЕВ" И УЛ. "ДУНАВ" ГР. ГАБРОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община ГАБРОВО
ЧЕРТЕЖ	Армировъчен план подходи и стълби
ЧАСТ: КОНСТР.	инж.Иван Хоров

място за печат

Технич.Контрол	инж. Георги Колчаков

място за печат

СЪГЛАСУВАЛИ

Арх.	арх.. В. Анастасова
Електро	инж. Е. Николчев
ВК	инж. Д. Стоянов
ВП	инж. С. Бояджиев
ПБЗ	инж. И. Хоров
ПУСО	инж. И. Хоров
ПБ	инж. В. Петракиева
Паркоустр.	л. арх. Б. Ташева

12.2015 г.	фаза: РП	М 1:50	лист 12