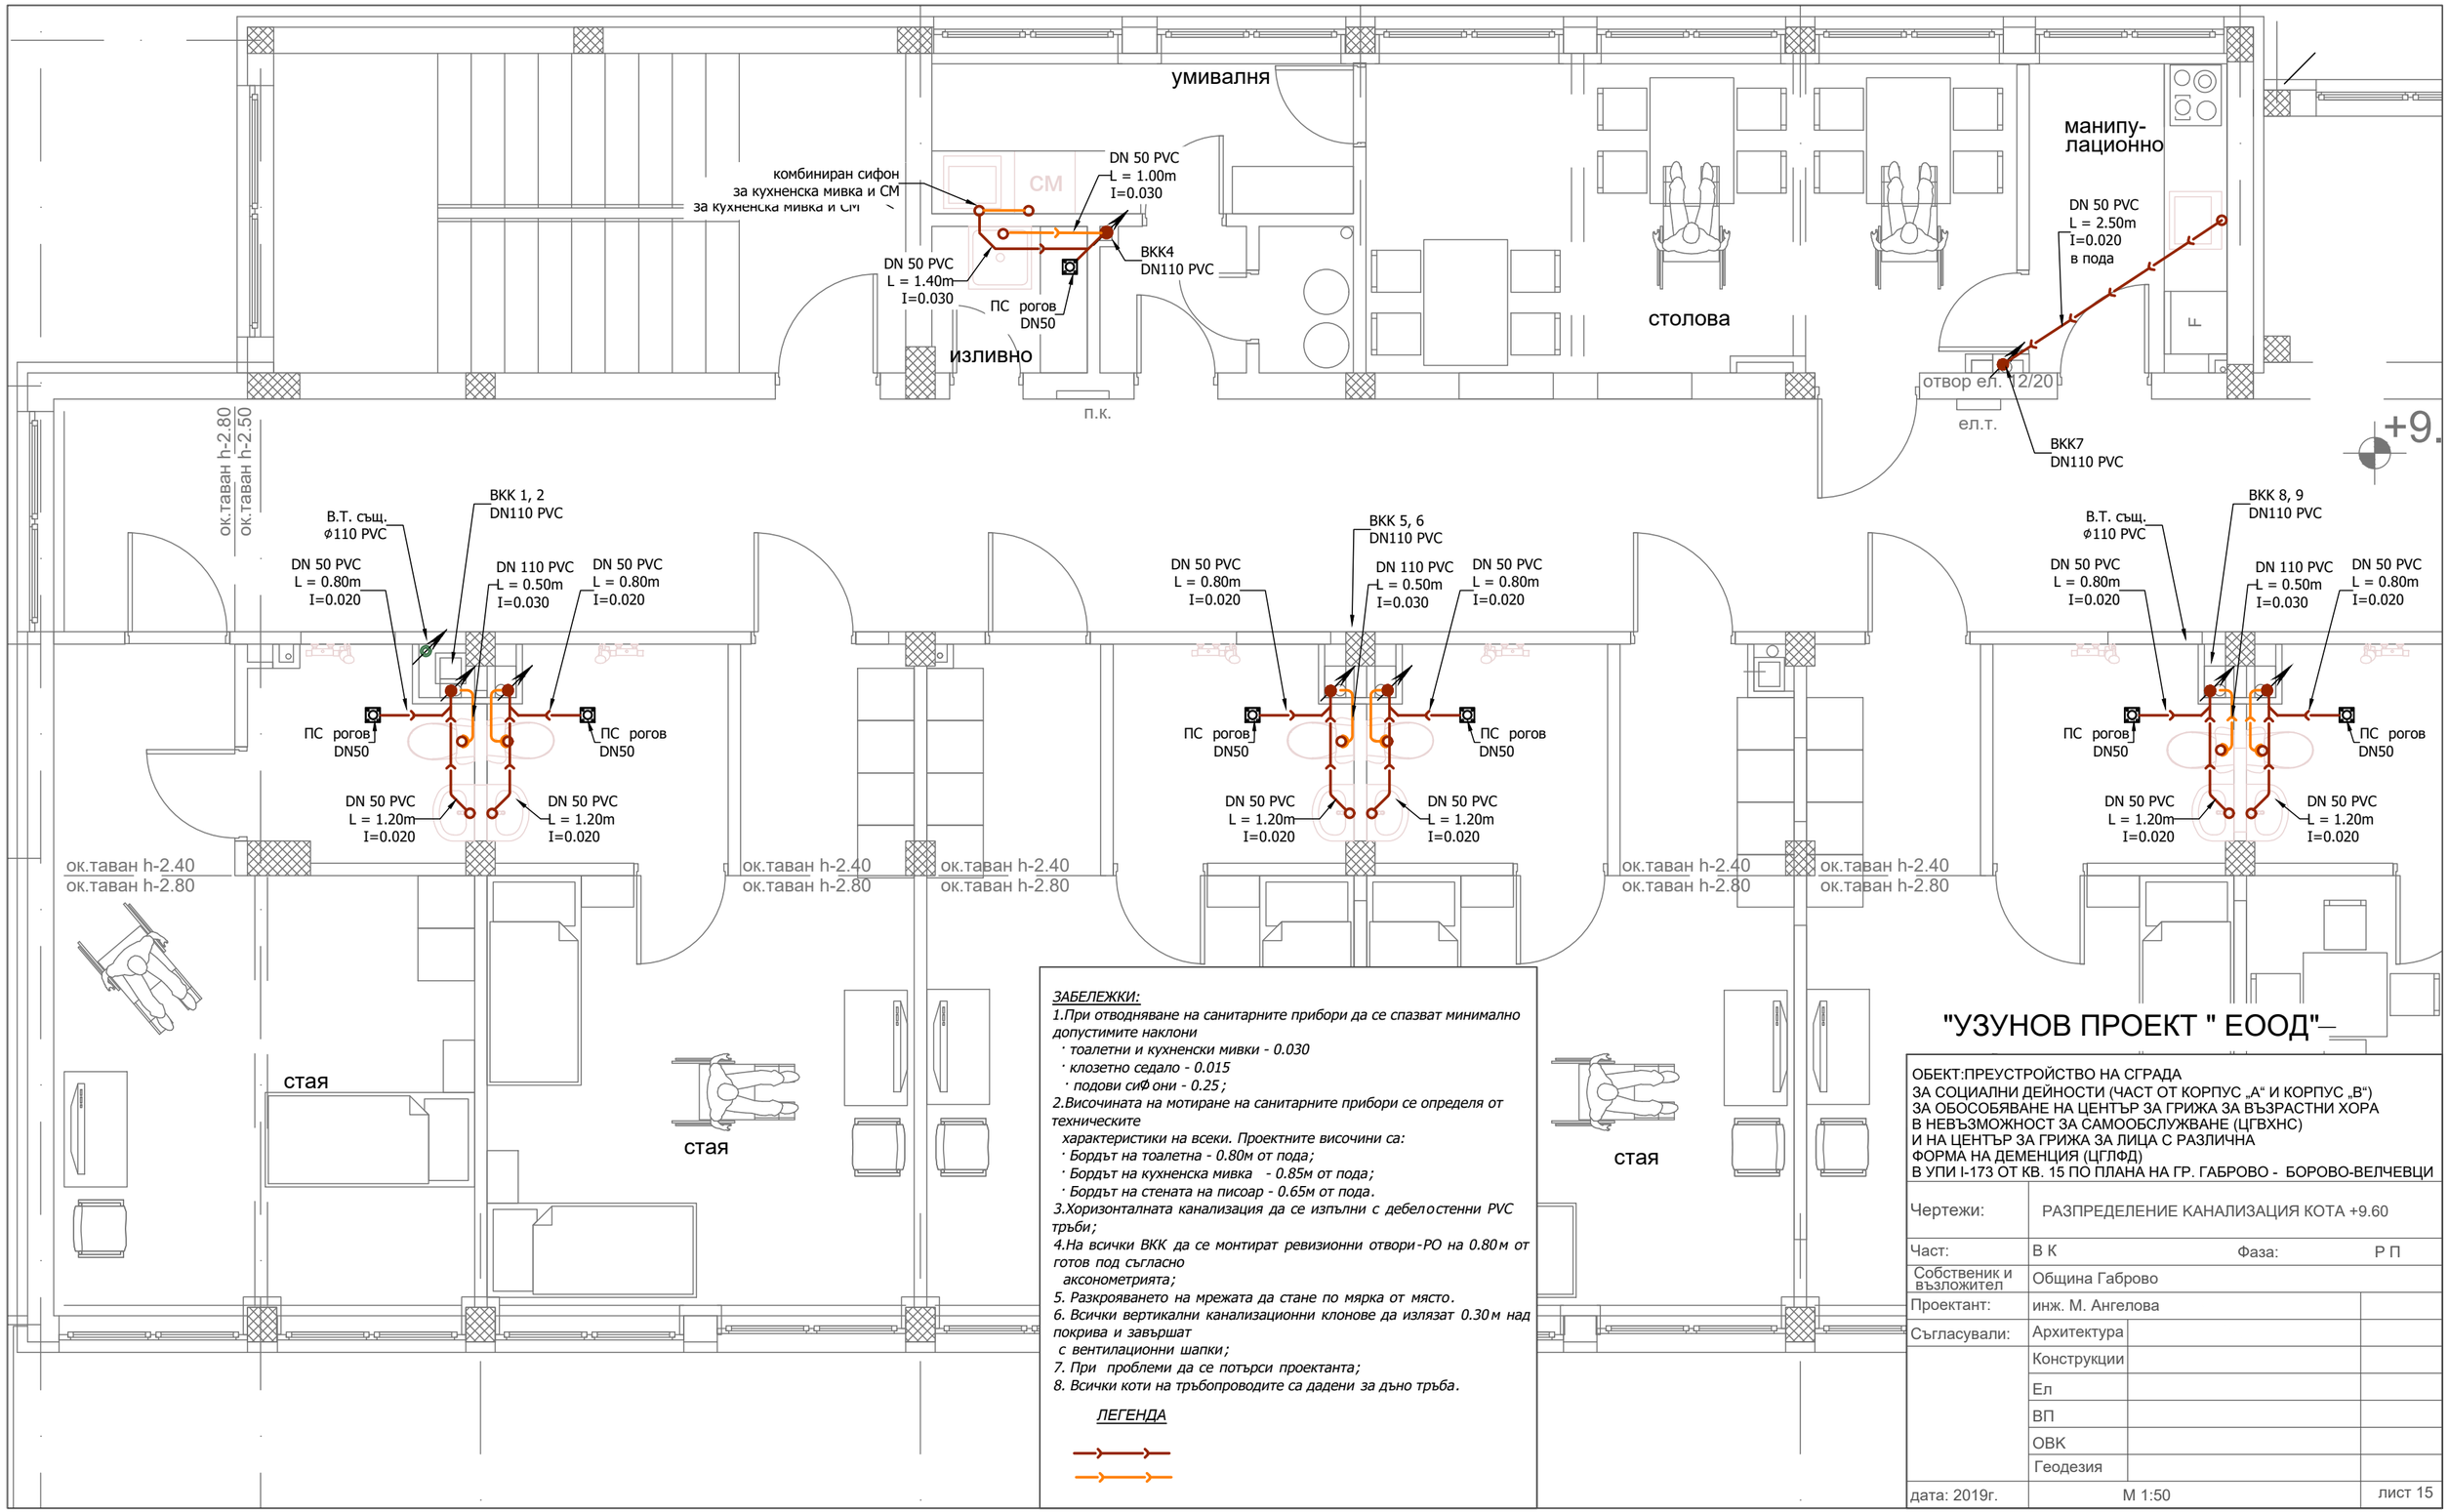

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.При отводняване на санитарните прибори да се спазват минимално допустимите наклони
- *тоалетни и кухненски мивки - 0.030*
- *клозетно седало - 0.015*
- *подови сифони - 0.25;*

2.Височината на мотиране на санитарните прибори се определя от техническите характеристики на всеки. Проектните височини са:
- *Бордът на тоалетна - 0.80м от пода;*
- *Бордът на кухненска мивка - 0.85м от пода;*
- *Бордът на стената на писоар - 0.65м от пода.*

3.Хоризонталната канализация да се изпълни с дебелостенни PVC тръби;

4.На всички ВКК да се монтират ревизионни отвори-РО на 0.80м от готов под съгласно аксонометрията;

5. Разкрояването на мрежата да стане по мярка от място.

6. Всички вертикални канализационни клонове да излязат 0.30м над покрива и завършат с вентилационни шапки;

7. При проблеми да се потърси проектанта;

8. Всички коти на тръбопроводите са дадени за дъно тръба.

ЛЕГЕНДА

"УЗУНОВ ПРОЕКТ " ЕООД"

ОБЕКТ:ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА
ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (ЧАСТ ОТ КОРПУС „А“ И КОРПУС „В“)
ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ (ЦГВХНС)
И НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА
ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ (ЦГЛФД)
В УПИ I-173 ОТ КВ. 15 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО - БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ

Чертежи:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ КОТА +9.60		
Част:	В К	Фаза:	Р П
Собственик и възложител	Община Габрово		
Проектант:	инж. М. Ангелова		
Съгласували:	Архитектура		
	Конструкции		
	Ел		
	ВП		
	ОВК		
	Геодезия		
дата: 2019г.	М 1:50		лист 15