


РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КОЛЕКТОРНИ ТАБЛА

колектор	диаметър	щущени	ОТОПЛ.МОЩНОСТ
K 1	1,1/4"	8	19440W
K 2	1,1/4"	8	17940W
K 3	1"	5	3990W

ЗАБЕЛЕЖКА:

- 1.Тръбната мрежа между котелно и колектори да се изпълни с ел.галаванизирани тръби ,на пресови слобки. в тръбна изолация с дебелини 13мм.
- 2.Връзката с радиаторите да се изпълни с РЕ тръба 16/2 с алуминиева вложка,а гуфтиран шланх.
- 3.Всяко отоплително тяло да се комплектова със радиаторен вентил 1/2" ,с термоглава , секретен холандър и ръчен обезвъздушител 1/2"
- 4.Извода на разпределителен колектор /котелно/ за 4 етаж е комплектован с циркуляционна помпа Дн 40 дебит =2,4 м3/ч ,налягане =5,0 м Н2О,сферични кранове 1,1/2",възвратна клапа-1,1/2".

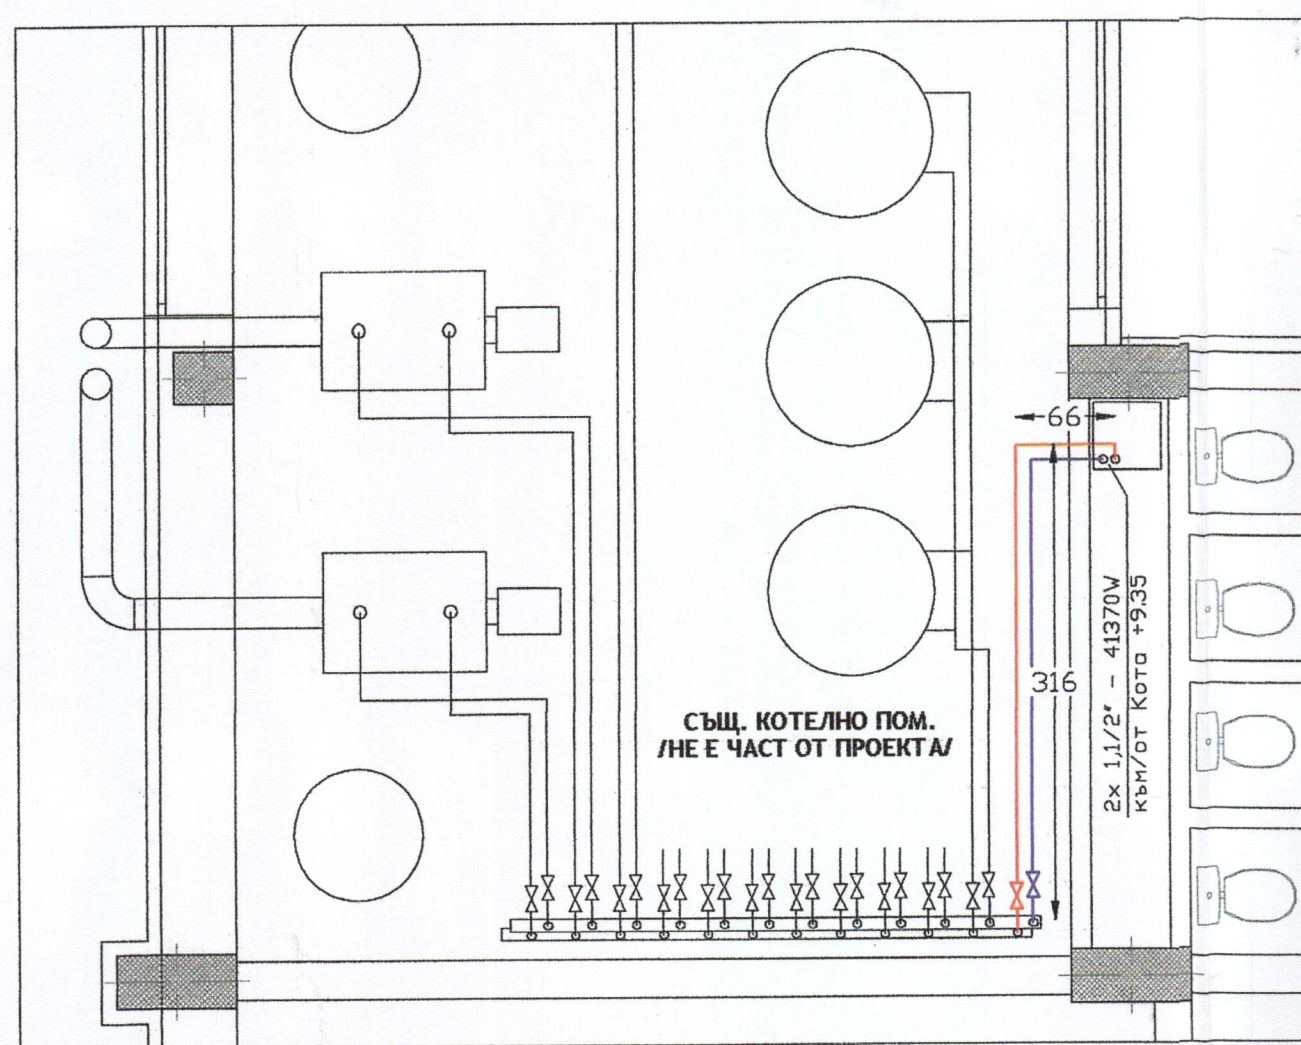

КОТЕЛНО ПОМ. - ПАРТЕР /ФРАГМЕНТ/

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
/ АРХ. Л. ДЕКОВА /



ОБЩИНА ГАБРОВО
ОБЩЕСТВЕН
ПРОТОКОЛ № 22.1.26.11.19.
ТЕХН. СЕКРЕТАР

ОБЩИНА ГАБРОВО
СЪГЛАСУВАМ
20.11.2019

АРХИТЕКТ		ПРОЕКТАНТ	
ОБЩИНА ГАБРОВО		ОБЩИНА ГАБРОВО	
СЪГЛАСУВАМ		СЪГЛАСУВАМ	
20.11.2019		20.11.2019	